




Utilisation des VariClip TEQAL TE-CTR

Comment utiliser les VariClip TEQAL TE-CTR (CTR- Clip pour Transformateurs)

Les VariClip peuvent être installées sur n'importe laquelle des traversées de transformateur qui possède des filets 12npt (12 filets/pouce) et dont le diamètre se situe entre 1 1/2" et 3 1/2" (pour les diamètres supérieurs SVP nous consulter)

Étape 1 :

Ouvrir la pince et déplacer le bloc de support de manière à ce que les deux cotés de la pince soient parallèles.

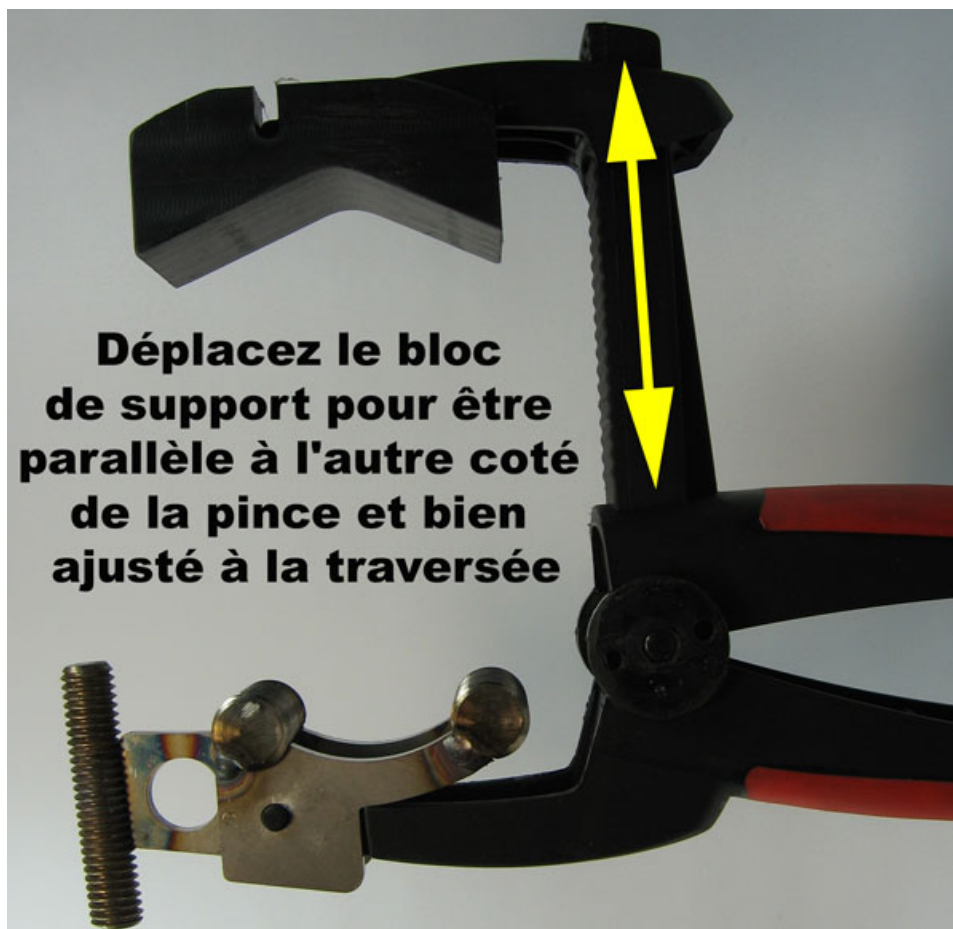

VariClip TEQAL TE-CTR

Pinces Variable TEQAL pour les traversées 12 npt des transformateurs


Étape 2



VariClip TEQAL TE-CTR

Pinces Variable TEQAL pour les traversées 12 npt des transformateurs

Il est également possible de raccorder les crochets des instruments de mesure du facteur de puissance 10kV tel que les Doble en s'accrochant à l'ouverture prévue à cette fin

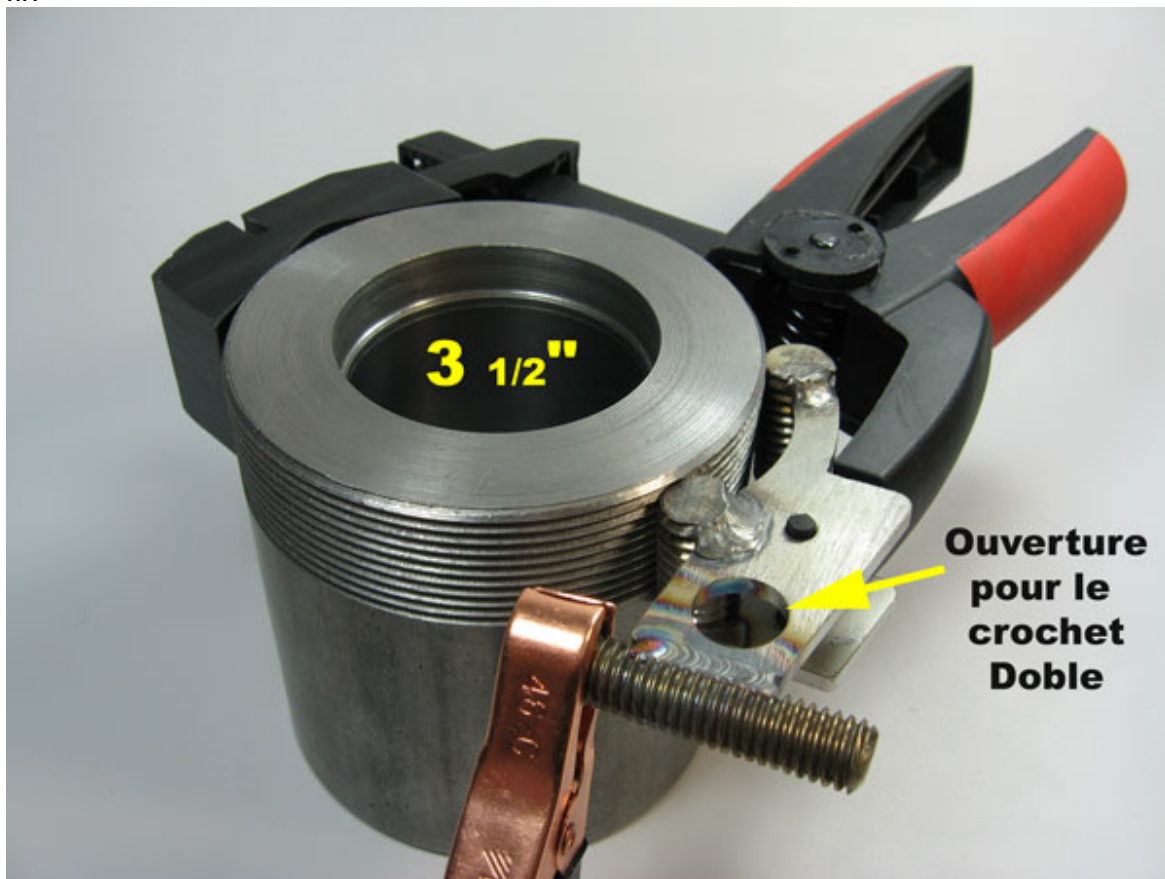

Le contact entre les tiges filetées de la traversée et les tiges filetées des VariClip TEQAL offrent un contact optimal.